
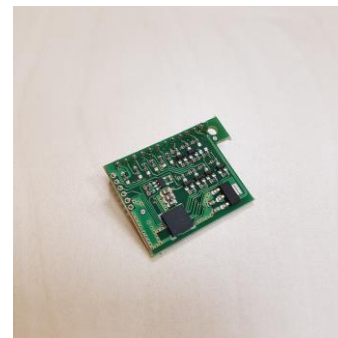


1. MONTAGGIO MODULO SU SCHEDA EXPRESS

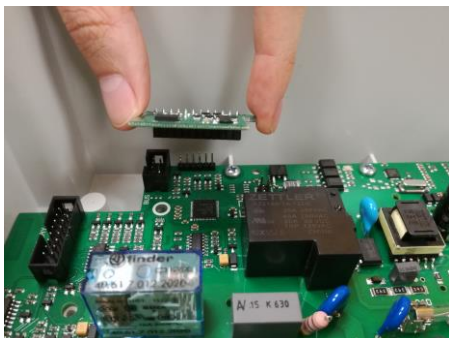

Da quadro spento inserite il modulo Bluetooth nell'apposito alloggiamento della scheda EXPRESS MAINBOARD come riportato nelle immagini qui in alto.

Il modulo si innesta in un solo verso, non sono necessarie viti di fissaggio o cavi di connessione.

Assicuratevi che EXPRESS abbia installato il firmware 1.1 o superiore, osservando il display in fase di accensione del quadro elettrico. Qualora vi fosse una versione inferiore, contattare l'ufficio tecnico di Elentek.

2. ALLARME ACCENSIONI/ORA POMPA

Con l'aggiunta del modulo Bluetooth viene implementato anche un nuovo allarme: l'**allarme accensioni/ora pompa**.



Questo allarme si manifesta quando è stato superato il numero massimo di accensioni permessi in un'ora, impostabile direttamente dall'APP EXPRESS. Il LED rosso di allarme lampeggia e a display verrà visualizzato l'allarme, tuttavia il motore e le relative logiche non verranno arrestate al presentarsi di questo allarme.


3. PRIMO AVVIO DELL'APP EXPRESS

Tocate l'icona dell'App EXPRESS appena installata nel vostro dispositivo, nella schermata di accesso toccate il simbolo del lucchetto per poter accedere inserendo la password.

Di default sono impostate le seguenti **password**:

Utente: **000**
 Utente Esperto: **0000**
 Installatore: **000000**

Solo accedendo come installatore sarà possibile cambiare a piacimento le tre password.

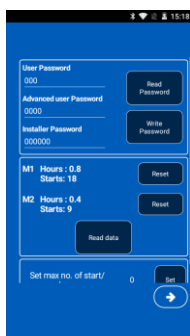

Il nome della rete generata dal modulo Bluetooth si chiamerà sempre con le iniziali **EXP** seguito da un **codice** identificativo del modulo, questo per non confonderlo con eventuali altri dispositivi Bluetooth attivi nelle vicinanze.